

PFOS、PFOA の調査結果について

1 概要


本県では、令和7年度、水道水源の上流域、地下水を飲用する地域にて、水質汚濁防止法上の要監視項目である、PFOS、PFOA の調査を実施しました。

調査の結果、


全ての地点において、国の定める指針値（50 ng/L）の超過はありませんでした。

2 調査地点

河川 (30 地点)

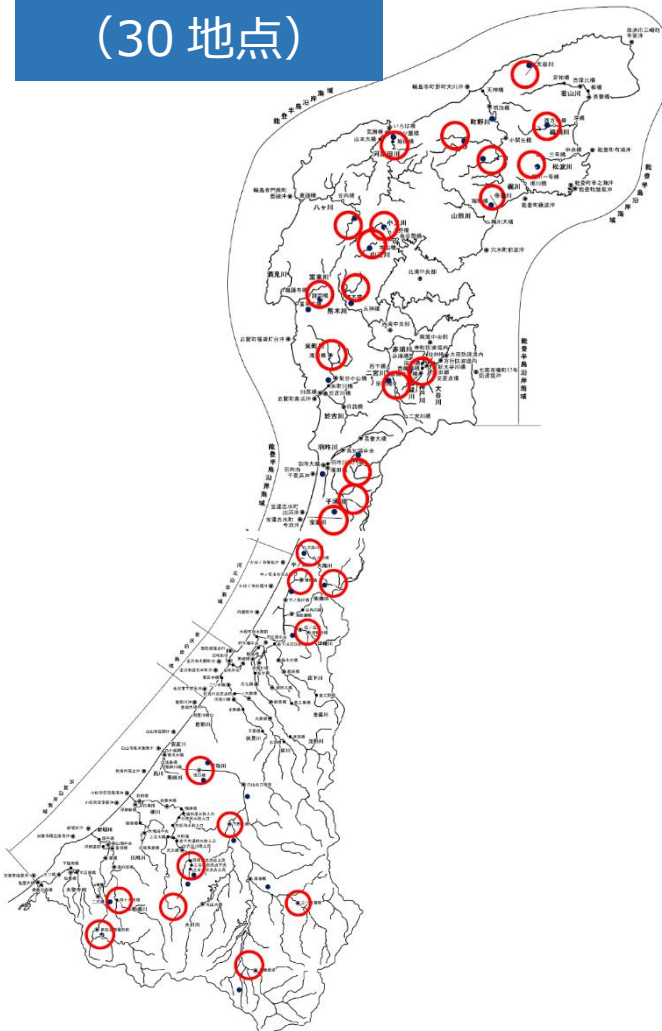

地下水 (90 地点)

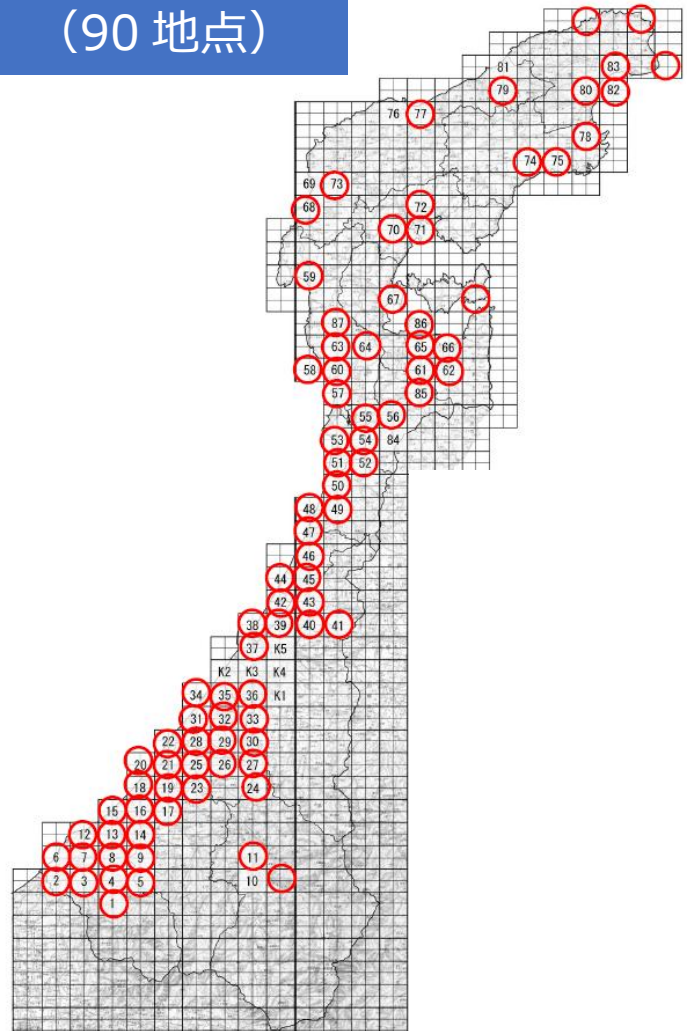

※金沢市管内は市が別途調査しています

3 調査結果

【河川】

(ng/L)

市町	河川	地点	PFOS	PFOA	PFOS+PFOA
加賀市	大聖寺川	阿蘇橋	<2.5	<2.5	<5.0
加賀市	動橋川	四十九院橋	<2.5	<2.5	<5.0
小松市	大杉谷川	新明神橋	<2.5	<2.5	<5.0
小松市	西俣川	岩上新橋	<2.5	<2.5	<5.0
白山市	大日川	下野大橋	<2.5	<2.5	<5.0
白山市	手取川	大向橋	<2.5	<2.5	<5.0
白山市	手取川	三ツ俣堰堤	<2.5	<2.5	<5.0
能美市	手取川	辰口橋	<2.5	<2.5	<5.0
津幡町	津幡川	津幡川橋	<2.5	<2.5	<5.0
かほく市	宇ノ気川	環衛橋	<2.5	<2.5	<5.0
津幡町	大海川	上河合新橋	<2.5	<2.5	<5.0
かほく市	大海川	瑞穂大橋	<2.5	<2.5	<5.0
宝達志水町	宝達川	御前橋	<2.5	<2.5	<5.0
宝達志水町	子浦川	神楽橋	<2.5	<2.5	<5.0
羽咋市	飯山川	福水町地内	<2.5	<2.5	<5.0
志賀町	米町川	滝川橋	<2.5	<2.5	<5.0
志賀町	広地川	広地地内	<2.5	<2.5	<5.0
中能登町	二宮川	鳥屋橋	14	3.0	17
七尾市	御祓川	藤橋2号橋	2.9	<2.5	5.4
七尾市	熊木川	中島町別所地内	<2.5	<2.5	<5.0
穴水町	小又川	猿取橋	<2.5	<2.5	<5.0
穴水町	山王川	河内地内	<2.5	<2.5	<5.0
穴水町	八ヶ川	八ヶ川ダム上流	<2.5	<2.5	<5.0
輪島市	河原田川	粉川橋	<2.5	<2.5	<5.0
能登町	上町川	柳田浄水場付近	<2.5	<2.5	<5.0
能登町	河内川	北河内ダム上流	<2.5	<2.5	<5.0
能登町	九里川尻川	山口防災ダム上流	<2.5	<2.5	<5.0
能登町	寺田川	平滝橋	<2.5	<2.5	<5.0
珠洲市	鵜飼川	さいほう橋	<2.5	<2.5	<5.0
珠洲市	大谷川	大谷浄水場付近	<2.5	<2.5	<5.0

【地下水】

(ng/L)

市町	地区	PFOS	PFOA	PFOS+PFOA
七尾市	旭町	<2.5	<2.5	<5.0
七尾市	国分町	<2.5	<2.5	<5.0
七尾市	津向町	<2.5	<2.5	<5.0
七尾市	中島町	<2.5	<2.5	<5.0
七尾市	野崎町	<2.5	<2.5	<5.0
七尾市	舟尾町	<2.5	<2.5	<5.0
七尾市	和倉町	<2.5	<2.5	<5.0
小松市	安宅新町	5.3	21	26
小松市	安宅町	12	8.8	21
小松市	沖町	<2.5	3.5	6.0
小松市	四丁町	10	4.8	15
小松市	白江町	<2.5	<2.5	<5.0
小松市	滝ヶ原町	<2.5	6.6	9.1
小松市	二ツ梨町	5.4	13	18
小松市	工業団地	14	8.0	23
輪島市	大野町	<2.5	<2.5	<5.0
輪島市	久手川町	<2.5	<2.5	<5.0
輪島市	町野町金蔵	<2.5	<2.5	<5.0
輪島市	門前町鬼屋	<2.5	3.8	6.3
輪島市	門前町藤浜	4.0	<2.5	6.5
珠洲市	上戸町	<2.5	6.7	9.2
珠洲市	上戸町	<2.5	<2.5	<5.0
珠洲市	馬縹町	3.3	10	13
珠洲市	三崎町	<2.5	<2.5	<5.0
珠洲市	若山町	<2.5	<2.5	<5.0
珠洲市	狼煙町	<2.5	<2.5	<5.0
加賀市	伊切町	10	7.5	17
加賀市	塩屋町	7.0	<2.5	9.5
加賀市	須谷町	<2.5	<2.5	<5.0
加賀市	大聖寺上木町	<2.5	<2.5	<5.0
加賀市	大聖寺弓町	6.8	6.5	13
加賀市	田尻町	<2.5	<2.5	<5.0
加賀市	百々町	<2.5	<2.5	<5.0
加賀市	富塚町	<2.5	<2.5	<5.0
加賀市	山中温泉上原町	<2.5	<2.5	<5.0
羽咋市	大町	<2.5	<2.5	<5.0
羽咋市	鹿島路町	<2.5	<2.5	<5.0

羽咋市	寺家町	<2.5	<2.5	<5.0
羽咋市	千路町	<2.5	3.0	5.5
羽咋市	千里浜町	<2.5	<2.5	<5.0
羽咋市	三ツ屋町	<2.5	<2.5	<5.0
かほく市	内日角	<2.5	28	31
かほく市	高松	<2.5	<2.5	<5.0
かほく市	宇野気	<2.5	<2.5	<5.0
かほく市	高松	<2.5	<2.5	<5.0
白山市	湊町	<2.5	<2.5	<5.0
白山市	月橋町	3.0	3.0	6.0
白山市	剣崎町	<2.5	3.9	6.4
白山市	上小川町	<2.5	<2.5	<5.0
白山市	瀬戸	<2.5	<2.5	<5.0
白山市	石同新町	3.3	<2.5	5.8
白山市	倉部町	<2.5	3.3	5.8
白山市	熱野町	<2.5	3.1	5.6
白山市	白山町	<2.5	<2.5	<5.0
白山市	北島町	4.5	3.8	8.3
白山市	木滑	<2.5	<2.5	<5.0
白山市	相川新町	8.8	6.2	15
能美市	大浜町	2.7	<2.5	5.2
能美市	徳久町	3.5	4.1	7.7
能美市	和気町	<2.5	<2.5	<5.0
能美市	山口町	<2.5	<2.5	<5.0
野々市市	押野	3.5	5.0	8.6
野々市市	太平寺	<2.5	3.0	5.5
川北町	三反田	<2.5	<2.5	<5.0
津幡町	太田	9.7	<2.5	12
津幡町	能瀬	<2.5	<2.5	<5.0
津幡町	東荒屋	10	2.7	12
内灘町	旭ヶ丘	3.2	11	15
内灘町	大根布	5.4	19	24
内灘町	宮坂	2.6	6.0	8.6
内灘町	西荒屋	<2.5	<2.5	<5.0
志賀町	上野	2.8	2.7	5.5
志賀町	牛ヶ首	<2.5	2.6	5.1
志賀町	大津	<2.5	<2.5	<5.0
志賀町	草江	<2.5	<2.5	<5.0
志賀町	三明	<2.5	<2.5	<5.0

志賀町	代田	<2.5	<2.5	<5.0
志賀町	大島	<2.5	<2.5	<5.0
宝達志水町	小川	<2.5	<2.5	<5.0
宝達志水町	出浜	<2.5	<2.5	<5.0
宝達志水町	米出	<2.5	<2.5	<5.0
中能登町	羽坂	<2.5	<2.5	<5.0
中能登町	能登部下	<2.5	4.5	7.0
穴水町	七海	<2.5	2.8	5.3
穴水町	鹿路	<2.5	<2.5	<5.0
穴水町	新崎	<2.5	<2.5	<5.0
能登町	上	<2.5	<2.5	<5.0
能登町	羽根	<2.5	<2.5	<5.0
能登町	藤ノ瀬	<2.5	<2.5	<5.0
能登町	松波	<2.5	<2.5	<5.0

※ 国の定める指針値：PFOS 及び PF0A の合計値で 50 ng/L

※ 報告下限値は、PFOS : 2.5 ng/L、PF0A : 2.5 ng/L

※ PFOS 及び PF0A の合計値を求める際に、PFOS 又は PF0A の測定値のいずれか一方が報告下限値未満の場合は、その報告下限値未満に代えて報告下限値の数値を測定値として算出した。