


11 原子力安全確保関係資料

(1) 志賀原子力発電所の運転状況（平成19年4月～平成20年3月）

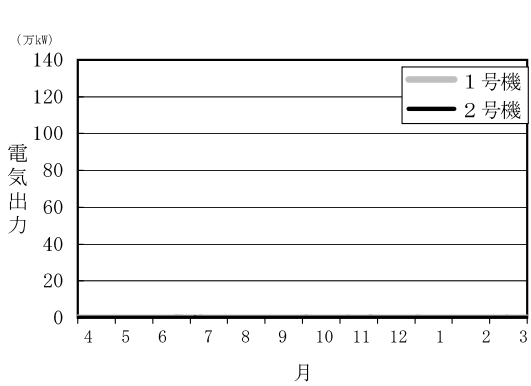


[特記事項]

年 月 日	内 容
平成19年 (2月1日)	第1回定期検査開始(2号機)
7月7日	第11回定期検査開始(1号機)
平成20年 3月26日	調整運転のため原子炉起動(2号機)

(2) 志賀原子力発電所周辺環境放射線モニタリング体制

[放射線、気象の連続測定]

環境放射線観測局10局（辰口局を含む）

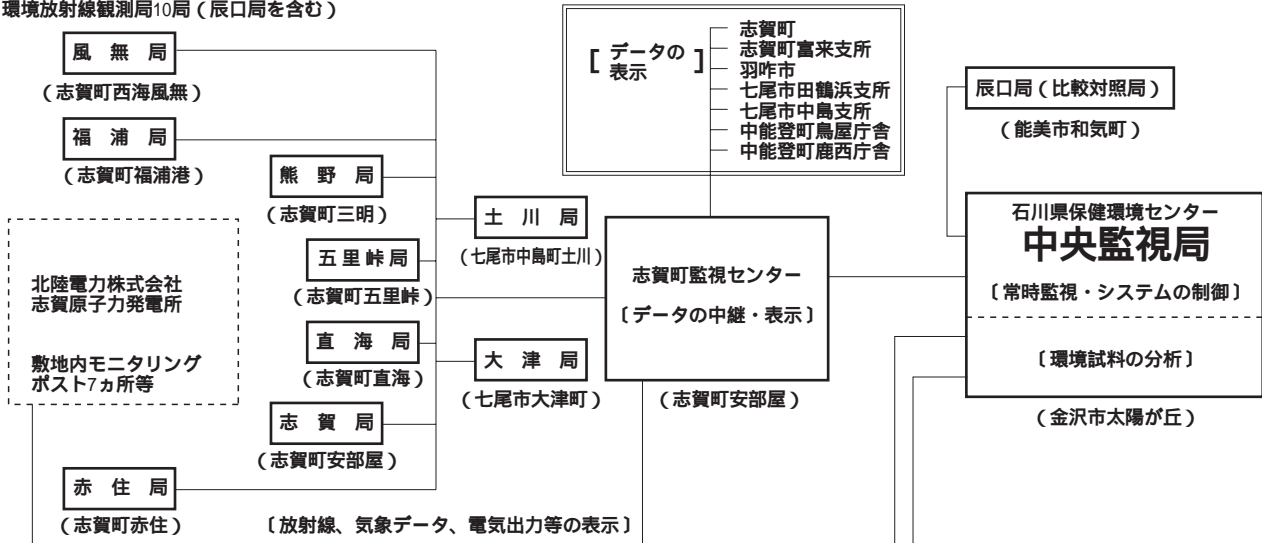

[放射性物質の分析]

環境 試料	陸上試料 農畜産物、土壌等
	海洋試料 海産物、海水等


[試料採取]

[積算線量の測定]
34カ所（辰口ポストを含む）


TLDポスト

[回収]


(3) 温排水影響調査地点図 (石川県実施分：平成19年度)

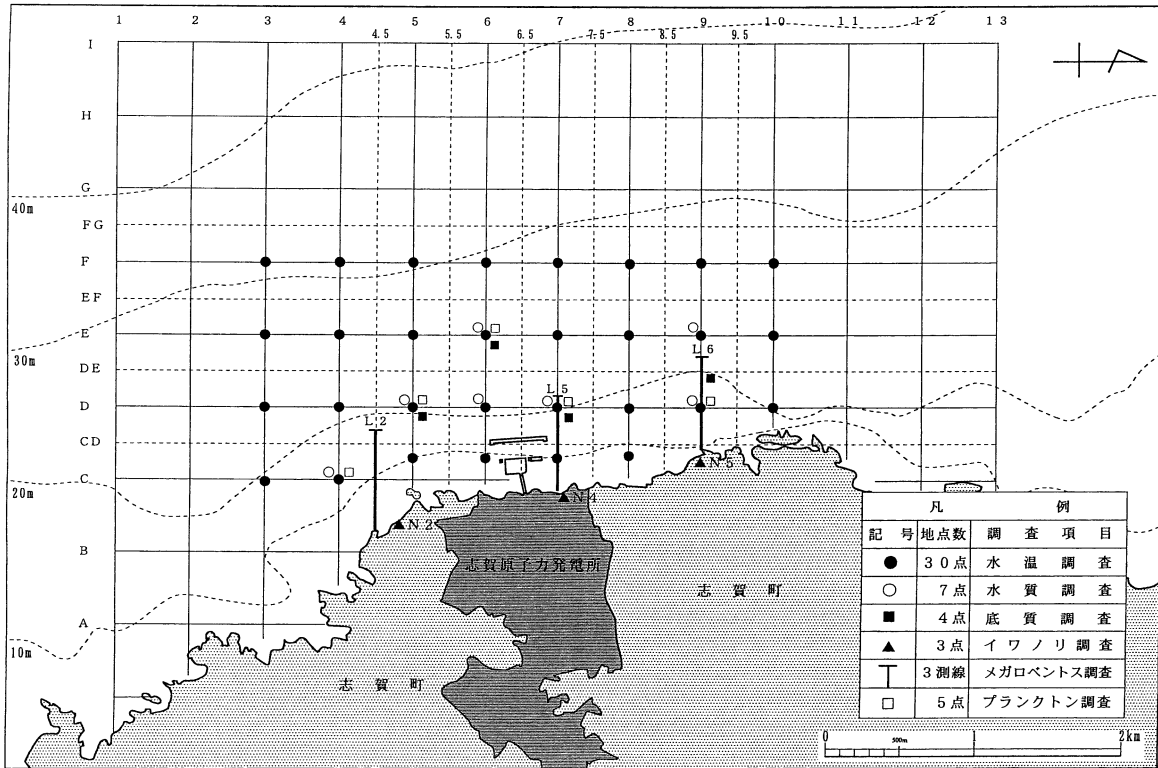

(4) 温排水影響調査地点図 (北陸電力(株)実施分：平成19年度)

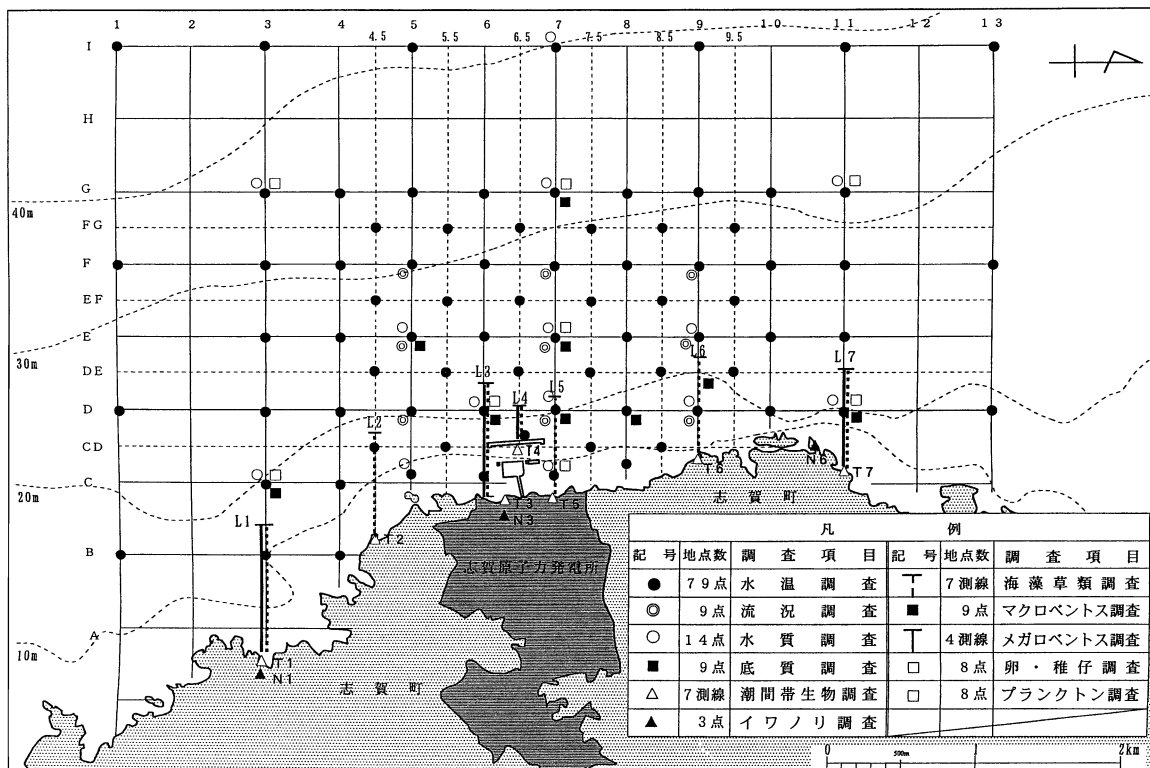

(5) 空間放射線測定地点図 (平成19年度)

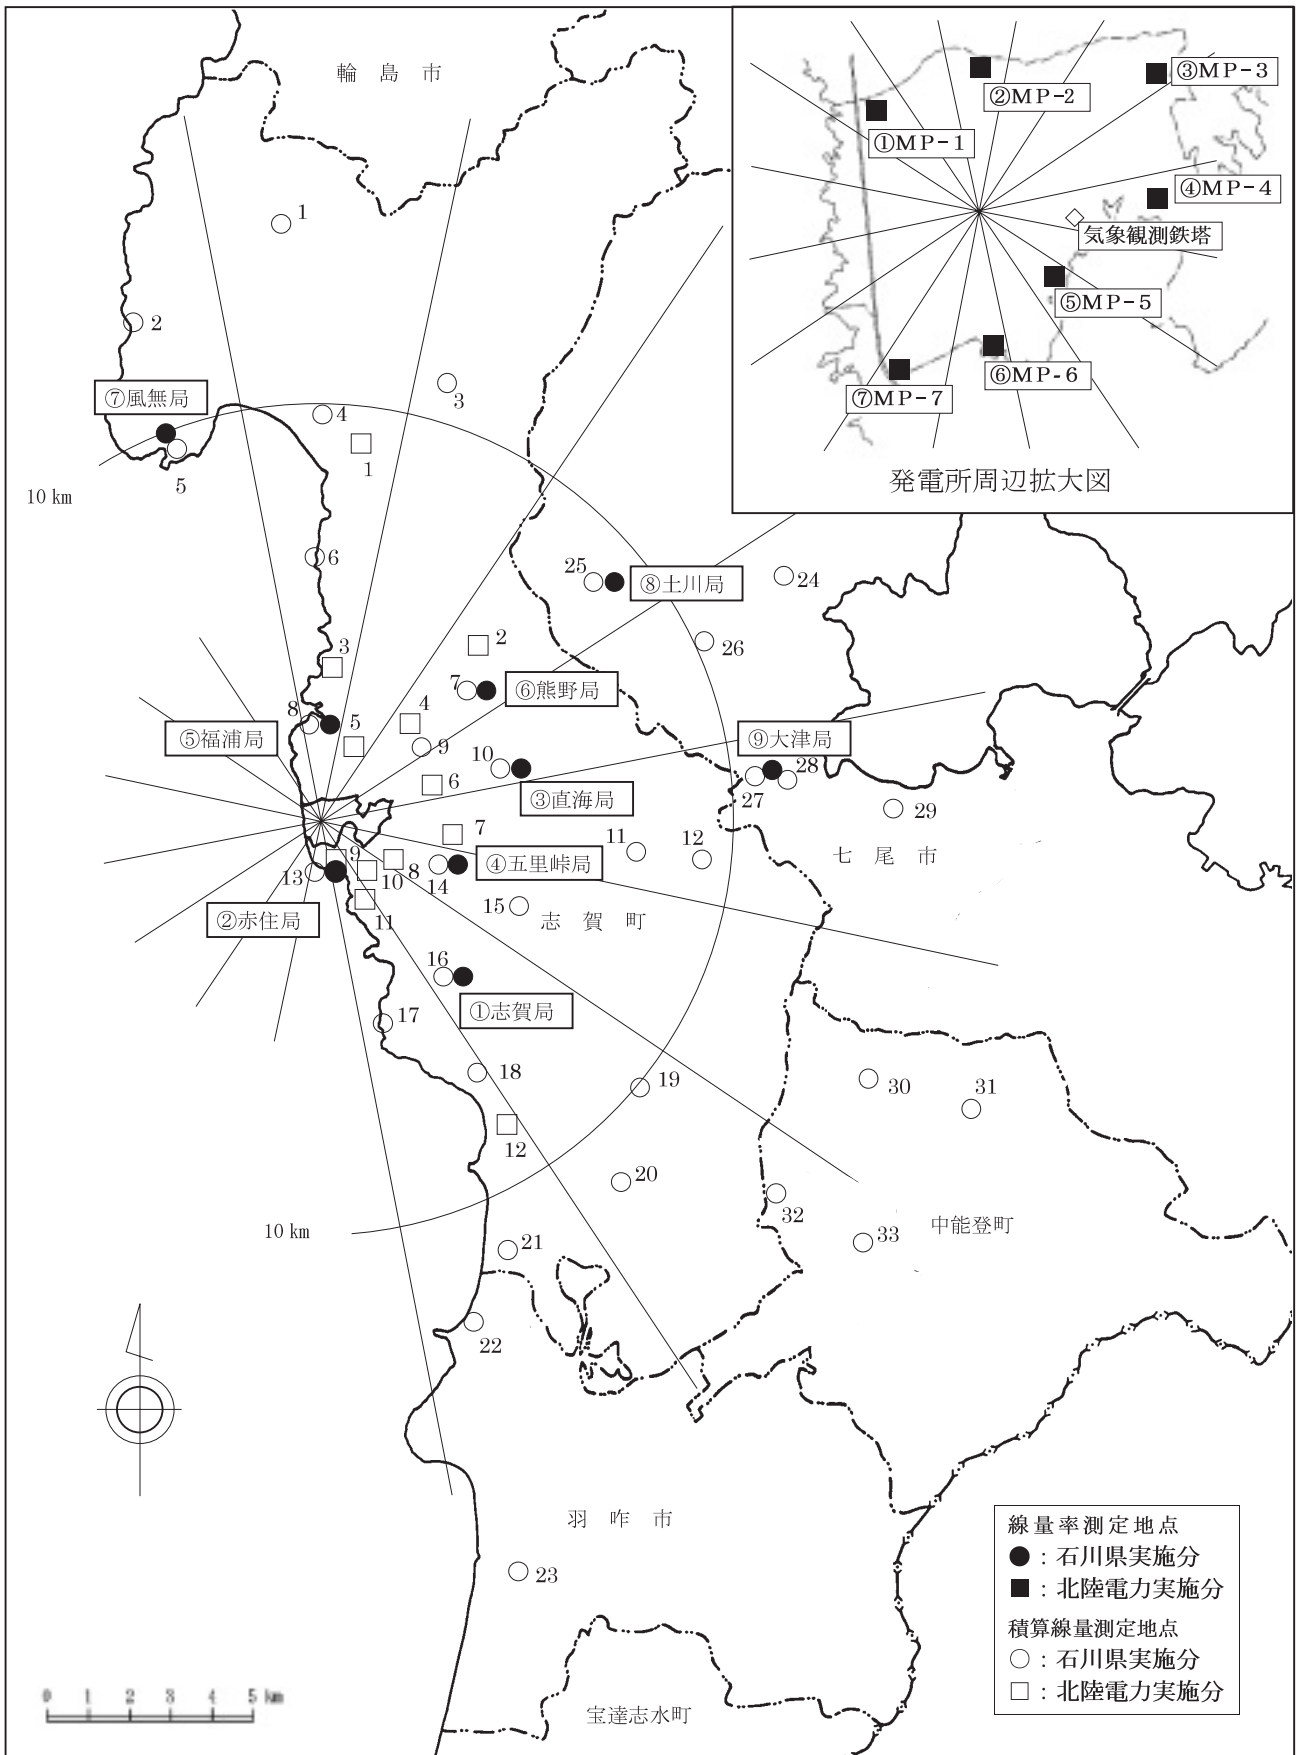

(6) 環境試料採取地点図（平成19年度）

