


令和6年能登半島地震に伴う下水道施設の被害状況(石川県)

令和6年4月26日
9:00時点
国土交通省

○特に被害の大きい能登地方6市町の下水道の復旧については、水道の復旧状況に遅れることがないよう、上下水道一体となって早期復旧に向けた支援を実施(1/8～)

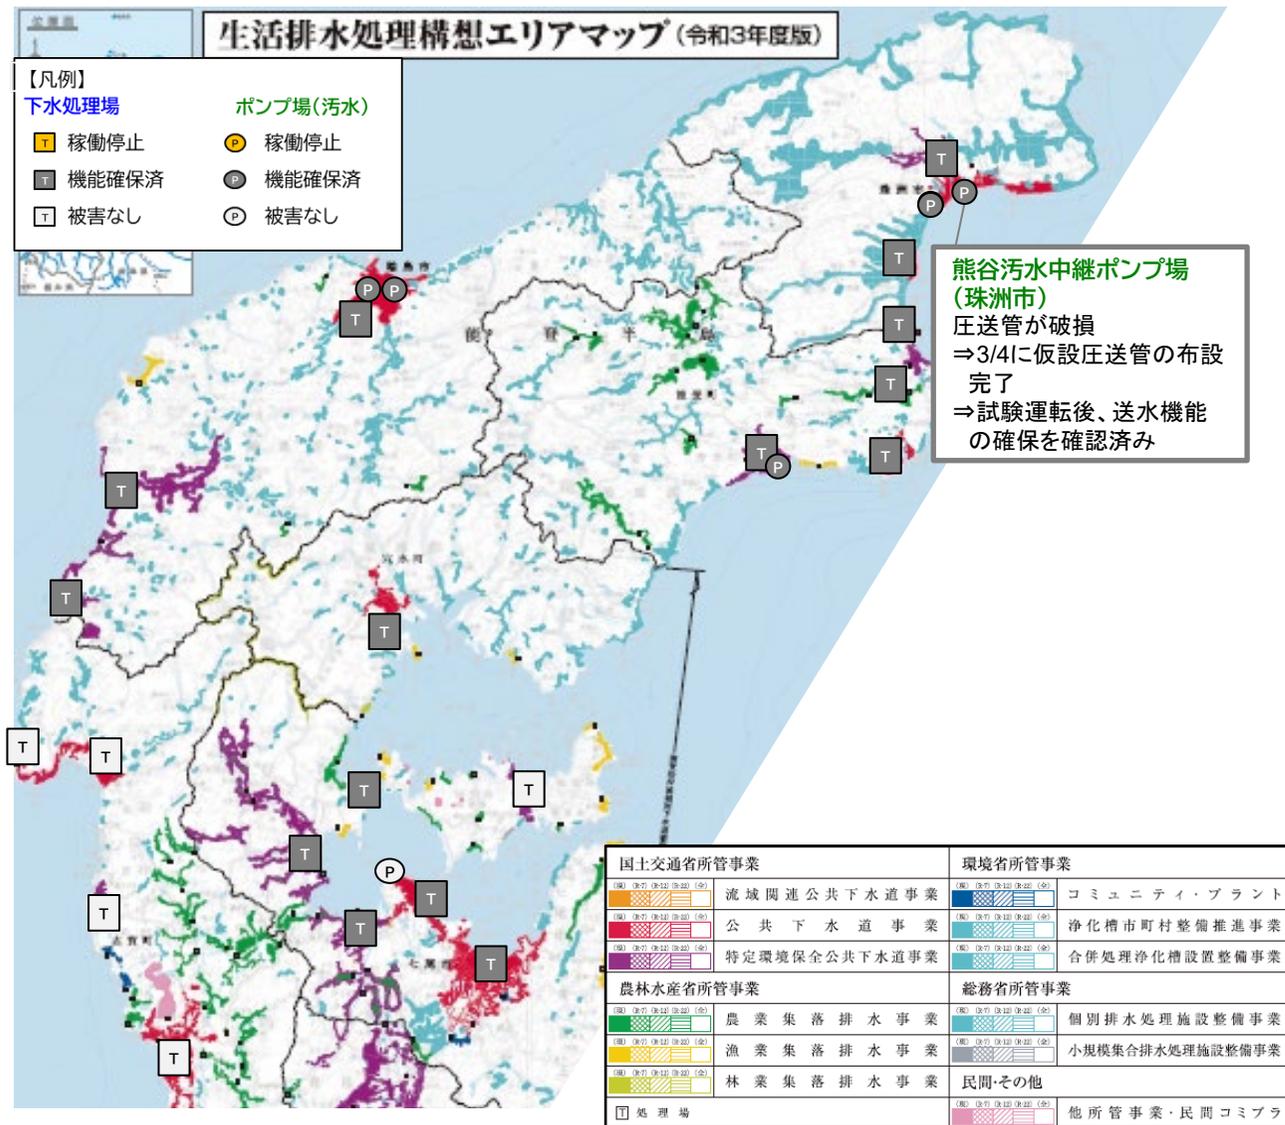

○下水道施設の復旧状況

	1/6 14:00時点	現在
下水処理場稼働停止	9箇所	⇒ 0箇所
ポンプ場稼働停止	4箇所	⇒ 0箇所

○下水道管路の状況

		1/22 12:30時点	現在
自治体名	全管路 延長 (km)	被害なし・流下機能確保(km)	
七尾市	231	153 ⇒ 231	(100%)
輪島市	172	21 ⇒ 172	(100%)
珠洲市	104	5 ⇒ 95	(91%)
志賀町	148	135 ⇒ 148	(100%)
穴水町	39	9 ⇒ 39	(100%)
能登町	79	47 ⇒ 79	(100%)
6市町計	773	369 ⇒ 763	(99%)
石川県計	6,334	5,734 ⇒ 6,324	(100%)

10km(内6市町10km)(流下機能の有無を確認中)
 ※流下機能なしが確認された箇所では、バイパス管の設置などの応急対応により流下機能を確保する。